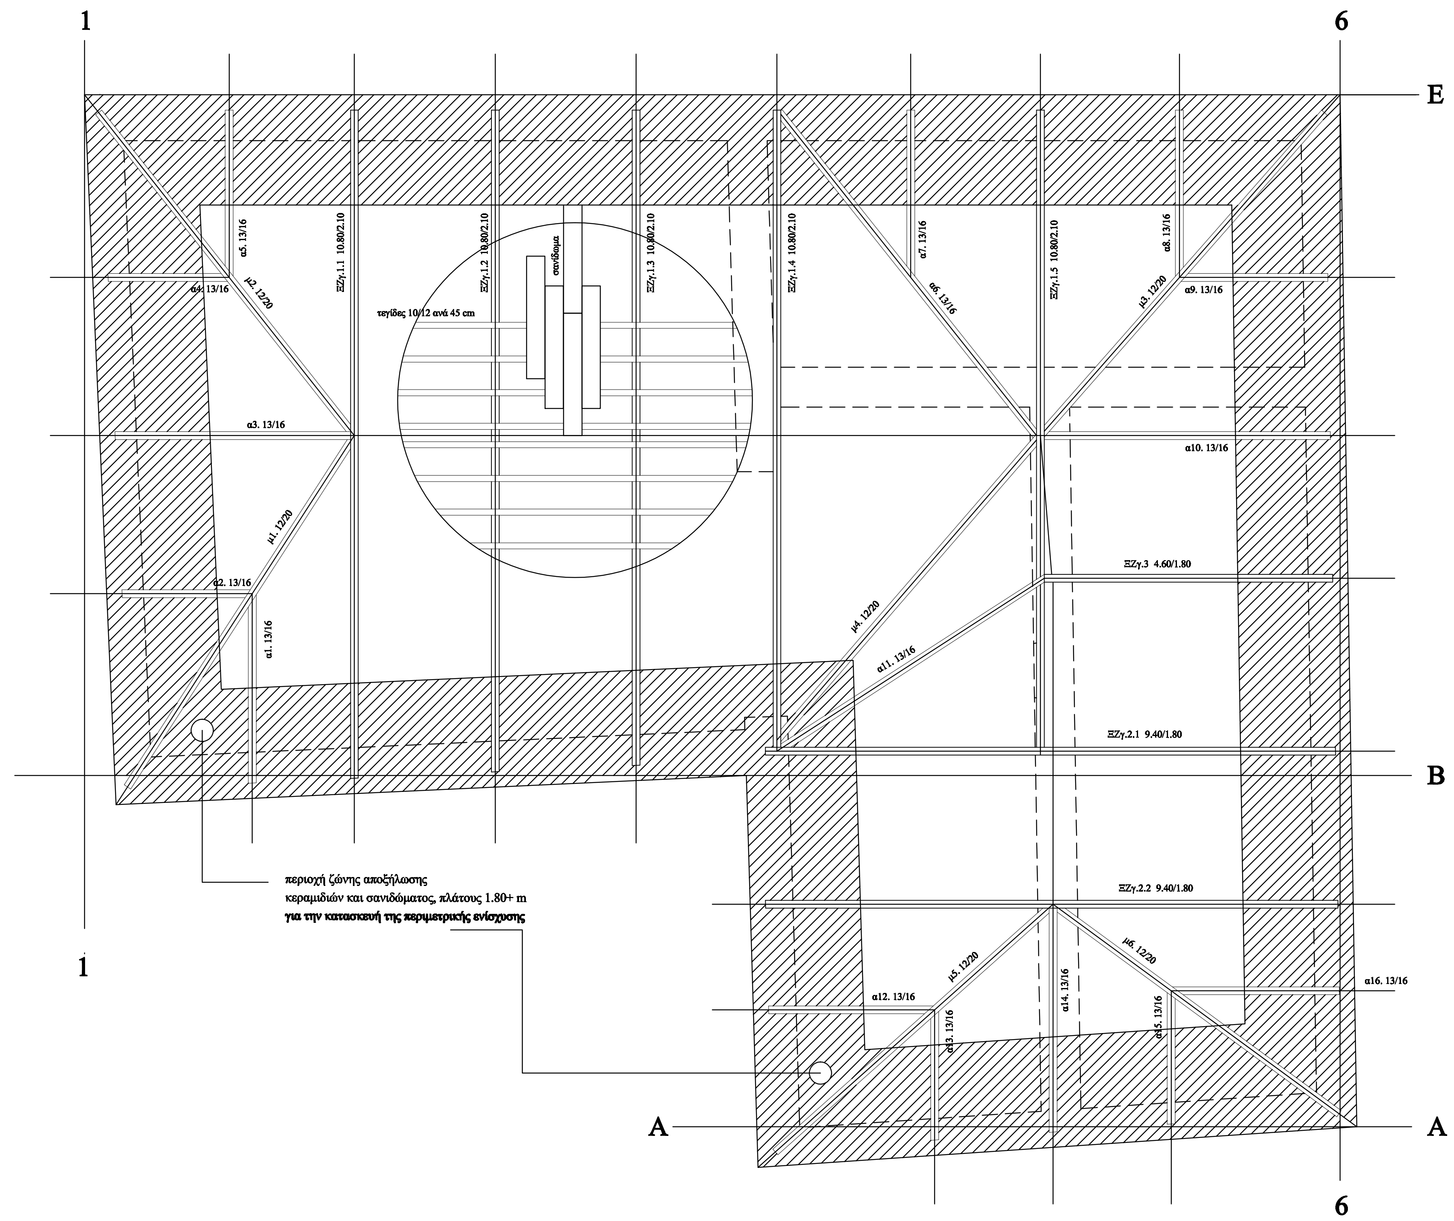

ΕΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΠΟΧΡΙΣΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ :

- Το οπλισμένο σκύρωμα, πάχους 4 έως 5 cm, θα εφαρμοσθεί στο ίδιο περίπου πάχος με το καθαιρούμενο σκύρωμα
- Όπου σκυροδετούν μεταλλικοί ελκυστήρες καθίς και τα αγκύρια αυτών, καταστροφή ή εξασθένισή, θα καθαιρούνται καταλλήλως και θα επαγρυπνισθούν με αντικαταστατή επέλευση (Βλ. Τεχνική Περιγραφή)
- Τα ενίσμια θα εφαρμοσθούν στις λιθοδομές με ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 0,50 atm (μισή atm) κατά τα λεπτά βλ. Τεχνική Περιγραφή
- Η εφαρμογή των ενισμάτων θα γίνει μετά την καταστατή της πλαστής τασθέσης του δικτύου του σκυρώτου (1.35) και την εφαρμογή των δύο στρώσεων του οπλισμένου σκυρώματος στις στάσεις των λιθοδομών , με τα ισπιάματα "ανοικτά" και με αρμολογημένη τη ζώνη πρόσφυξής τους στις λιθοδομές και ταύτα προς αποφυγή διαφυγής του σκύρωτος από διαμέλιες, τη στάγη και τα ισπιάματα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1. Πλήρης καθαίρεση κονιαμάτων και αδιαφόρων επιχρισμάτων των λιθοδομών και των δύο εσωτερικών επικαλυπτόμενων του ορόφου
2. Απόξεση των αρμών των λίθων μέχρι βάθους 4 cm και διάνοιξη των λιθοδομών με νερό υπό πίεση (τσιμπιστή)
3. Εφαρμογή του οπλισμού του σκυρώματος : ΨΤ131 με βλέφαρα 4Φ6/m2
4. Τοποθέτηση των σκαλιόκαιων των ενισμάτων σε πάνωθεν 50x50 cm
5. Εφαρμογή των δύο πρέσων σφήνων του σκυρώματος, ομοιομορφοποιούμενα ή αποξηλώνεται ομοιομορφοποιούμενα, με σκυμάλες γέμισμα των αρμών και πλύσιμη του οπλισμού
6. Εφαρμογή των ενισμάτων στις λιθοδομές κατά τους κανόνες και τις αντίστοιχες οδηγίες της Υ.Π. και του άρθρου του τιμολογίου
7. Ολοκλήρωση της κατασκευής του οπλισμένου σκυρώματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι προβλεπόμενες από τη μελέτη εκσκαφές και ανορύξεις του εγκρίνει θα καθοδηγούνται από τα σχέδια της μελέτης και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των άρθρων του τιμολογίου και των ανταστοίχων εφαλμάτων της Τεχνικής Περιγραφής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

λιθ.2.1/60 : αργολιθοδομή με τριλιθόπετους λίθους στις γωνιές και τους λιμπάδες των ανοιγμάτων πασσάλι 1 της λιθοδομής 2 πάχους 60 εκ.

οπ.1.2/20 : πασσάλι 2 της οπτοπλινθοδομής 1 πάχους 20 εκ. οπτοπλινθοδομή με συμπαγείς οπτοπλίνθους

α.1 $\frac{1.15}{2.35}$ **:** παράθυρο ανοίγματος 1.15 m και ύψους περιπού 2.35 m

θ.1 $\frac{1.15}{2.35}$ **:** θύρα ή μπαλκονόθυρα ανοίγματος 1.15 m και ύψους περιπού 2.35 m

α.2 $\frac{2.00}{3.00}$ **:** άνοιγμα της νοτιοανατ. πλάκας 2.00 m και ύψους περιπού 3.00 m

αν.1 $\frac{0.70}{3.60}$ **:** ασαφή ανοίγματος 0.70 m και ύψους περιπού 3.60 m

ξδ.1 14/18 : ξύλινη δοκός κατάφατσας (πάνω), διατομής 14/18 cm

ΣΖγ.1.2 8.00/2.00 : το κατά σειρά δάπεδο ξύλινο τραπεζικό ζυκτό τύπου 1. ανοίγματος 8.00 m και ύψους 2.00 m,

ΣΖγ.2.1 4.05/2.00 : το κατά σειρά πράσο ξύλινο τραπεζικό ζυκτό τύπου 2. ανοίγματος 4.05 m και ύψους 2.00 m,

δ1.6/10 : ξύλινη δοκίδα 1, διατομής 6x10 cm

α1.8/14 : αντρίδα (ψαλίδι) 1, διατομής 8x14 cm

κ1.8/14 : ντορικά 1, διατομής 8x14 cm

μ1.10/16 : μαρμά 1, διατομής 10x16 cm

ο.α./5 : οπλισμένο σκύρωμα πάχους 4 - 5 cm

κ.κ. Ο120 : ανάμεση ξύλινων δοκών κατάφατσας με κατατρανάν προσθήκη ΣΟ120

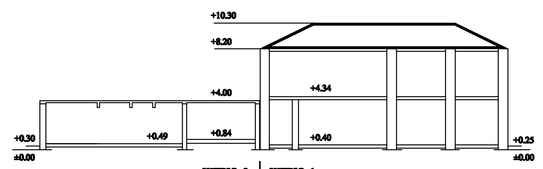

ΚΤΙΡΙΟ 2. | ΚΤΙΡΙΟ 1.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

κύριος του έργου :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

έργο :
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΑΙΓΙΝΑ

θέση :
ΑΙΓΙΝΑ - Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ

μελετητές :
Αρχιτεκτονική μελέτη : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Μ.ΑΚΕΠ

Στατική μελέτη : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΒΕΝΤΟΣΗΣ
Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

τμήμα μελέτης :
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

θέμα :
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

αριθμός σχεδίου	κλίμακα	α/α αναθ.
Σε. 04	1:50	

ημερομηνία : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

συμβολή - έγκριση της μελέτης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
Πολιτικός μηχανικός

συναδέλφωση

α/α	ημερομηνία	όνομα	υπογραφή	περιγραφή

σφραγίδα - υπογραφή